


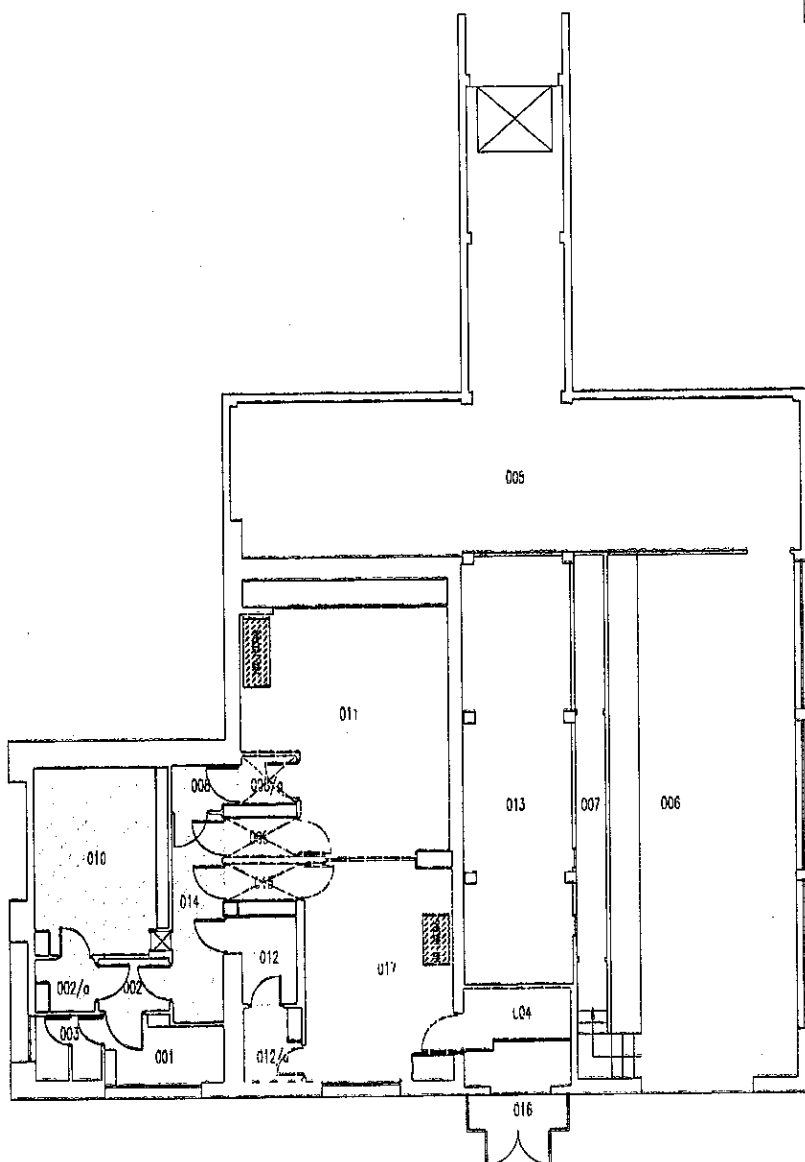













COPIA NON  
CONTROLLATA  
31 / LUG / 2006

LEGENDA CLASSI	
	CLASSE "A"
	CLASSE "C"
	CLASSE "D"



5	31/LUG/06	AGGIORNAMENTO CODICE ID CAPPE BIOHAZARD NUOVE		
4	19/GIU/06	AGGIORNAMENTO DEL LOGO AZIENDALE		
3	19/AGO/05	REVISIONE DISEGNO COME DA WF: 3997228		
2	01/GIU/05	AGGIUNTE CAPPE E RELATIVA CLASSIFICAZIONE DELL'ARIA		
1	21/GEN/02	AGGIORNATA CLASSIFICAZIONE LOC. 002		


REV.	DATA	MODIFICHE		DISEGNATO	APPROVATO
 <b>NOVARTIS</b> <small>Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Fieschi n. 5001 VACCINES</small>		FABBRICATO N° 28	SEED INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA	
<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA</b> <small>Programma Autocad Formato A4 Foglio: 1 di 1 Scala: 1 : 200</small>		<b>PLANIMETRIA CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI</b>		Realizzato da: <b>CHIRON S.r.l.</b> Data: <b>31/LUG/2006</b> Revisione : <b>5</b> Disegno N°. <b>S.28.TG.Y.01</b>	

Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.

Novartis Argentina S.A.  
Dr. Lucio Jeronic  
Director Tecnico  
MN 14840

Novartis Argentina S.A.  
Vaccines & Allergics  
Farm. Alberto G. Amador  
Gte. Asunto Regulatorio  
Apocirada






**COPIA NON  
CONTROLLATA  
19 / GIU / 2006**

*[Handwritten signature]*

FLUSSO MATERIALE	
	SOLUTIONS AND DISPOSABLE
	WASTE-INFECTIOUS MATERIAL

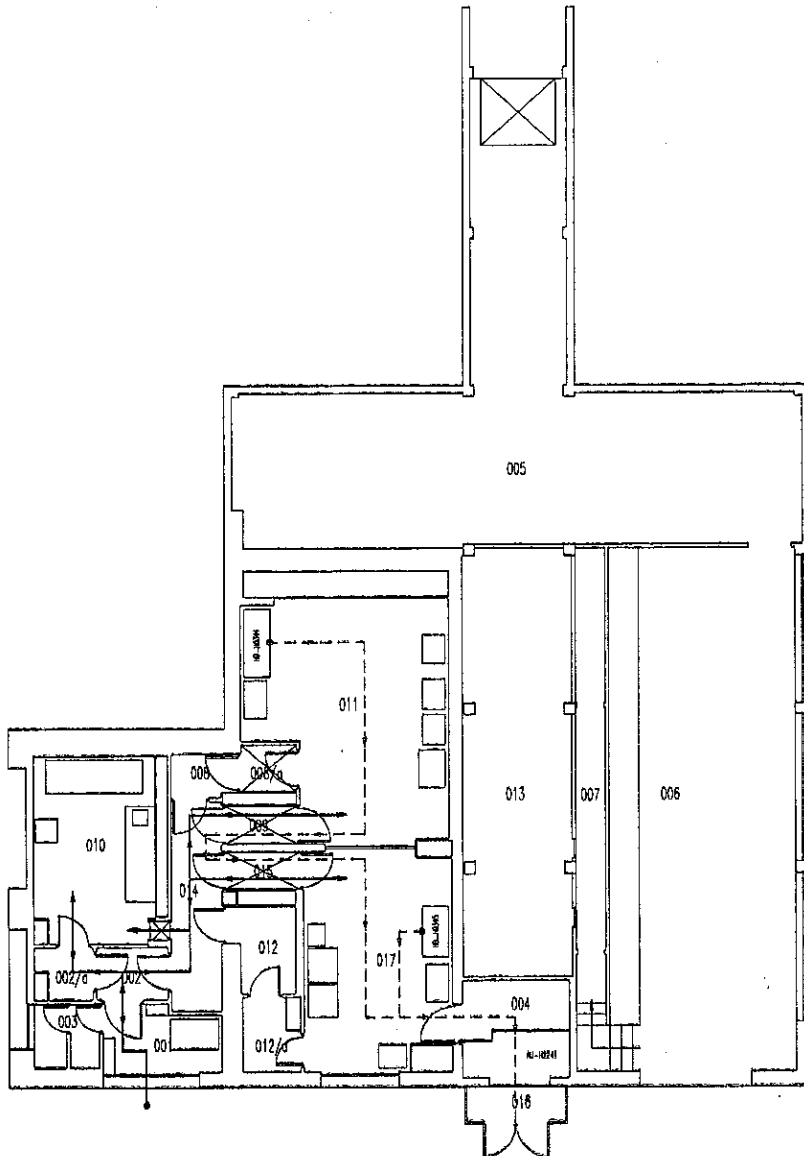

REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO
3	09/GIU/06	AGGIUNTO FLUSSO "WASTE-INFECTIOUS" COME DA WF 3997228	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	13/DIC/05	AGGIUNTA LEGENDA	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1	16/SET/03	AGGIORNAMENTO PER EMISSIONE SMF	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
0	21/GEN/02	EMISSIONE DISEGNO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

<b>NOVARTIS</b> Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Paracelso 61, SIENA VACCINES		FABBRICATO N° 28	SEED INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA	
SERVIZI TECNICI INGEGNERIA		PLANIMETRIA		Realizzato da: CHIRON s.r.l.	
Programma Autocad		Formato A4		Data: 09/GIU/2006	Revisione : 3
Foglio: 1 di 1		Scala: 1 : 200		Disegno N°. S.28.LH.Y.02	

Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.

**Novartis Argentina S.A.**  
Dr. Edgardo Jeronimo  
Director Tecnico  
MN 14840/

**Novartis Argentina S.A.**  
Vaccines and Diagnostics  
Eduardo de la Torre  
Gerente General  
C.A. Antecedentes Regulatorios  
Aprobada






**COPIA NON  
CONTROLLATA**  
19 / GIU / 2006

*[Signature]*

GRADO DI VESTIZIONE	
=====	LIVELLO 0
-----	LIVELLO 2
-----	LIVELLO 3

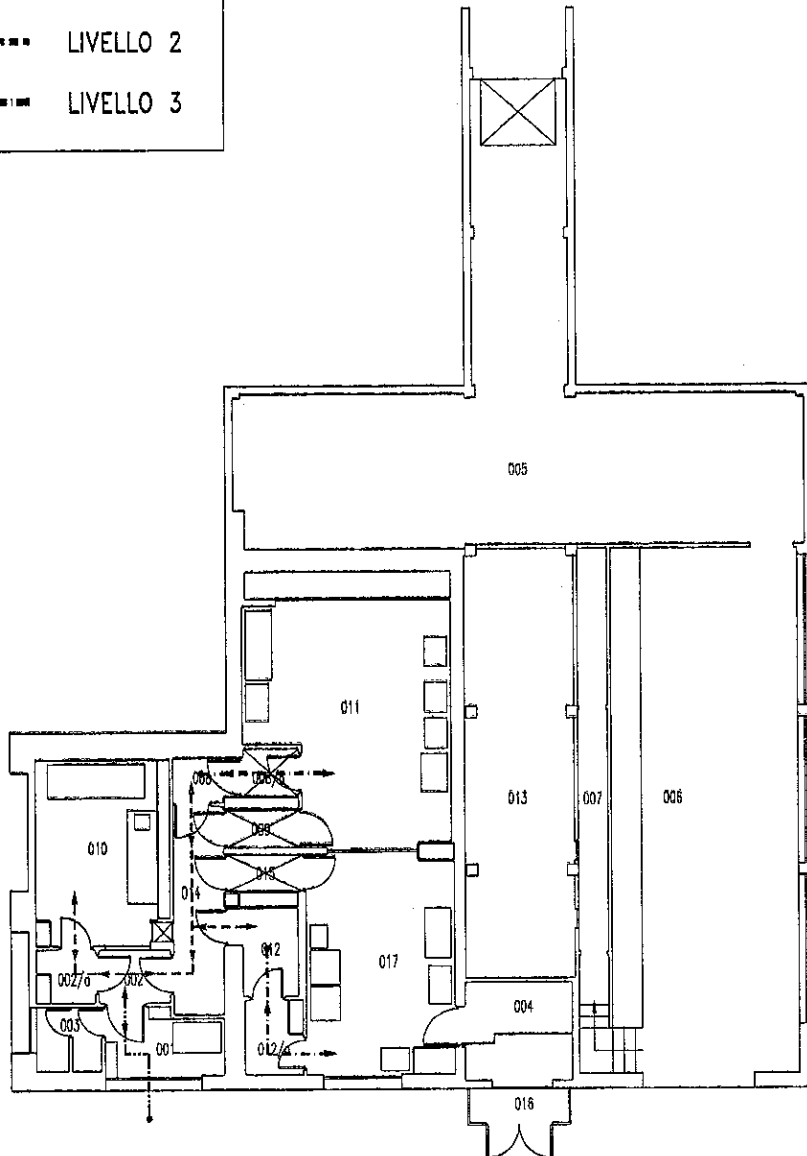


2	19/GIU/06	AGGIORNAMENTO DEL LOGO AZIENDALE		
1	16/SET/03	AGGIORNAMENTO PER EMISSIONE SMF		
0	21/GEN/02	EMISSIONE DISEGNO		
REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO
<b>NOVARTIS</b> <small>Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Fieschi 41, 50134</small>		FABBRICATO N° 28	SEED INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA
SERVIZI TECNICI INGEGNERIA		PLANIMETRIA		Realizzato da: CHIRON s.r.l.
		FLUSSO DEL PERSONALE		Data: 19/GIU/2006
Programma Autocad	Formato AA	Foglio: 1 di 1	Scala: 1 : 200	Revisione : 2
Disegno N° S.28.LH.Y.01				
Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.				

**Novartis Argentina S.A.**  
Dr. Lucio Jaramila  
Director Técnico  
MN 14840

Novartis Argentina S.A.  
Vaccines and Diagnostics  
Paraná, Argentina G. Jaramila  
Co. Asesor Regulatorio  
Acreditada



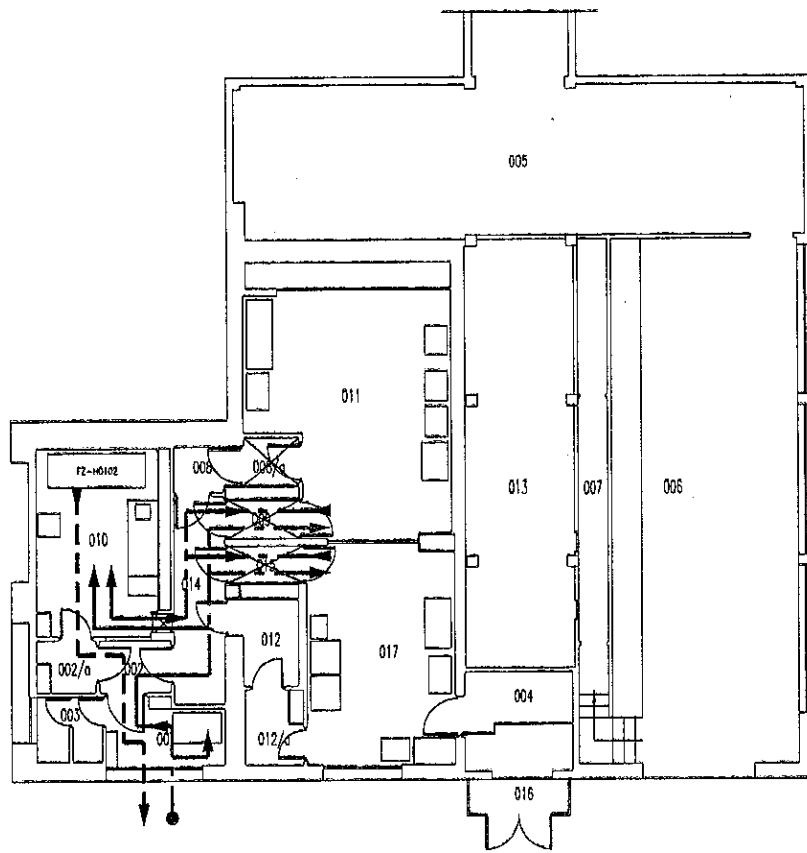

FLUSSO MATERIALE	
— · — · —	UOVA
— · — · —	PASSAGGI VIRALI SU UOVA MASTER SEED WORKING SEED
— · — · —	CONTROLLI IN PROCESS
— · — · —	WORKING SEED

**COPIA NON  
CONTROLLATA**  
19 / GIU / 2006

1	30/MAG/06	AGGIORNATO FLUSSO WORKING SEED		
0	23/SET/03	EMISSIONE DISEGNO PER AGGIORNAMENTO SITE MASTER FILE		
REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO
<b>NOVARTIS</b> <small>Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Rivolta n.1, 50139 VACCINES</small>		FABBRICATO N° 28	SEED INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA
SERVIZI TECNICI INGEGNERIA		PLANIMETRIA		Realizzato da: CHIRON s.r.l.
		FLUSSO DEL PRODOTTO		Data: 30/MAG/2006
Programma Autocad		Formato A4		Revisione : 1
Foglio: 1 di 1		Scala: 1 : 200		Disegno N°. S.28.LH.Y.03
Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.				

Novartis Argentina S.A.  
Dr. Lucio Jencio  
Direcc. Técnico  
4414 4440


Novartis Argentina S.A.  
Vaccines and Diagnostics  
Estm. A. 2000 - C. Jimenez  
Gte. Asesor Regulatorio  
Apoderada



## B. EDIFICIO N° 30

1. Clasificación del Área. Subsuelo.
2. Clasificación del Área. PB.
3. Clasificación del Área. Piso 2
4. Flujo de Materiales. Subsuelo.
5. Flujo de Materiales. PB.
6. Flujo de Materiales. Piso 2.
7. Flujo del Producto. Subsuelo.
8. Flujo del Producto. PB.
9. Flujo del Producto. Piso 2.
10. Flujo del Personal. Subsuelo.
11. Flujo del Personal. PB.
12. Flujo del Personal. Piso 2.



  
Novartis Argentina S.A.  
Dr. Lucio Jeroncia  
Director Técnico  
MN 14840


  
Novartis Argentina S.A.  
Vicepresidente Técnico  
Dr. Roberto Sánchez  
Regulatorios  
Incorporada











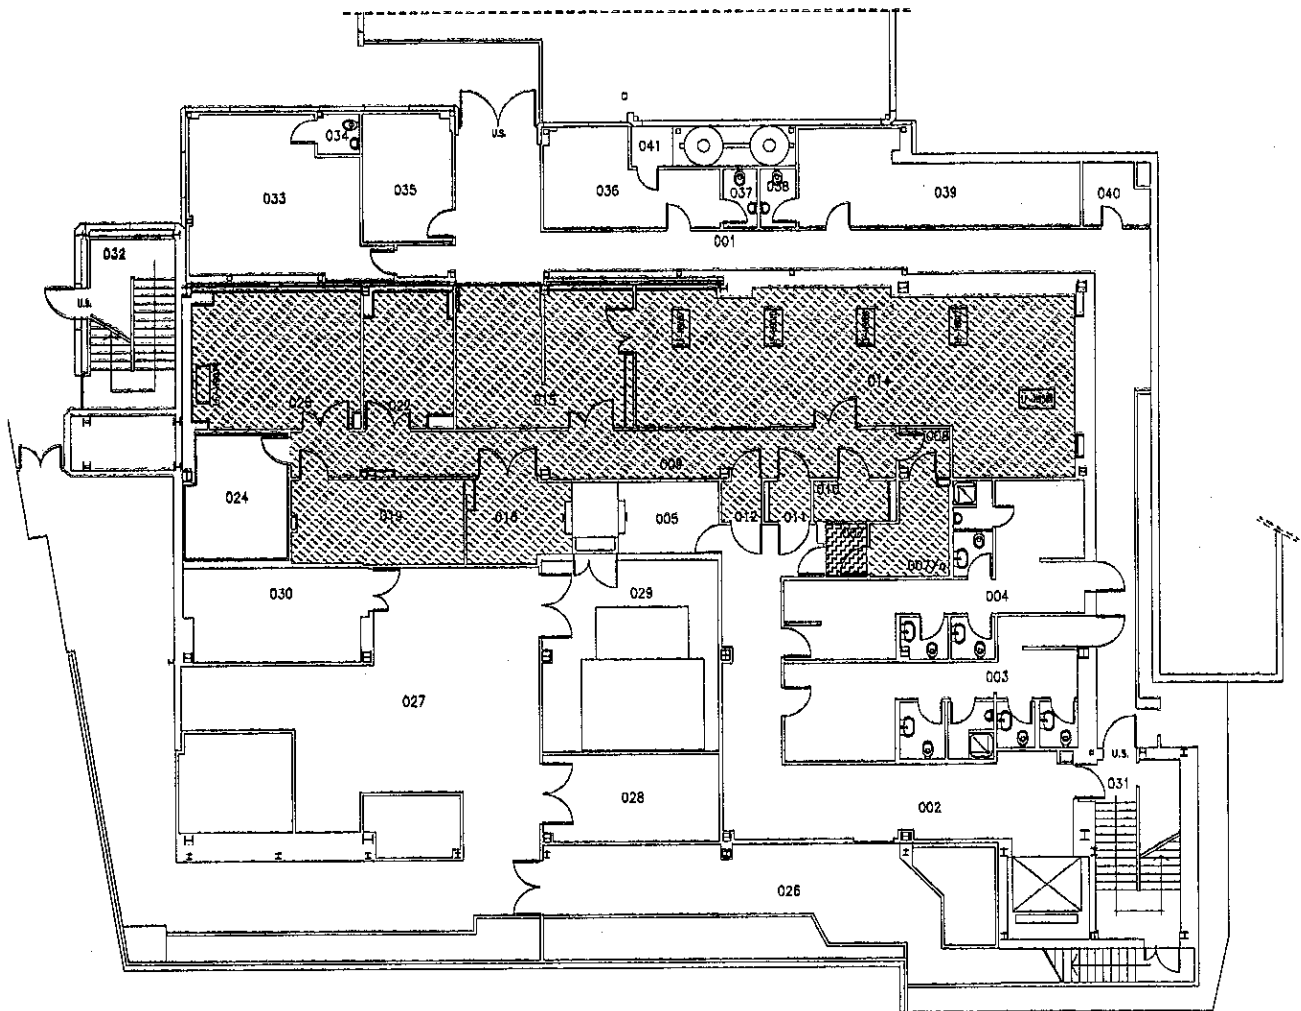

COPIA NON  
CONTROLLATA  
06 / DIC / 2006

CLASSIFICAZIONI ARIA

	CLASSE "C"
	CLASSE "D"



REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO
4	14/NOV/06	REVISIONE DISEGNO COME DA WF 6981958		
3	21/GIU/06	AGGIORNAMENTO DEL LOGO AZIENDALE		
2	01/GIU/05	RICLASSIFICAZIONE DELLE CAPPE - REVISIONE DISEGNO COME DA WF 3524679		
1	04/SET/03	REVISIONE DISEGNO COME DA W.F.: 470089		
0	07/NOV/02	EMISSIONE DISEGNO		


 <b>NOVARTIS</b> <small>Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Fimbo 41, 50134</small>	FABBRICATO N° 30	INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA	
	<b>PLANIMETRIA</b> <b>CLASSIFICAZIONE ARIA</b> <b>PIANO SEMINTERRATO</b>		Realizzato da: <b>NOVARTIS VACCINES</b> Data: <b>14/NOV/2006</b> Revisione: <b>4</b>	
<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA</b>		Disegno N°: <b>S.30.TG.Y.01</b>		
Programma Autocad	Formato <b>A4</b>	Foglio: <b>1</b> di <b>1</b>	Scala: <b>1 : 250</b>	

Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.

Novartis Argentina S.A.  
Dr. Lucio Jeronimo  
Director Técnico  
MN 14840


Novartis Argentina S.A.  
Farmacéutica y Químico  
Farm. Adh. de J. Gómez  
Cte. Asunto Regulatorio  
Aporada





COPIA NON  
CONTROLLATA  
06 / DIC / 2006

CLASSIFICAZIONI ARIA	
	CLASSE "A"
	CLASSE "C"
	CLASSE "D"

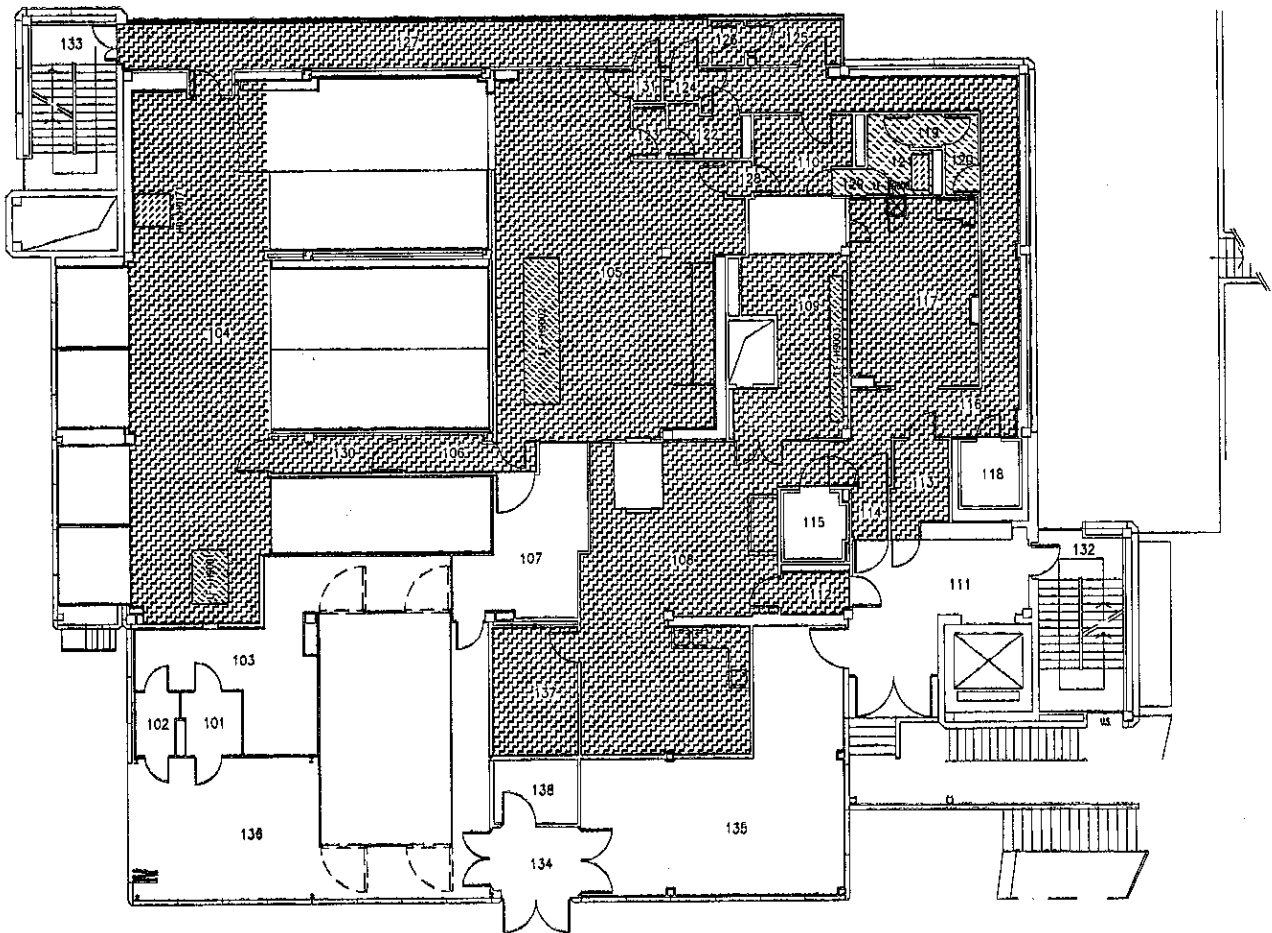

REV.	DATA	MODIFICHE	DESEGNATO	APPROVATO
4	21/GIU/06	AGGIORNAMENTO DEL LOGO AZIENDALE		
3	25/NOV/05	RICLASSIFICAZIONE LOC.129 - REVISIONE DISEGNO COME DA WF 4061843		
2	01/GIU/05	RICLASSIFICAZIONE DELLE CAPPE - REVISIONE DISEGNO COME DA WF 3524679		
1	25/SET/03	REVISIONE DISEGNO COME DA WF.: 671091		
0	04/SET/03	EMISSIONE PER AGGIORNAMENTO SITE MASTER FILE		


 <b>NOVARTIS</b> <small>Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Porziano n.1, 20090</small> <b>VACCINES</b>	FABBRICATO N° 30	INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA	
	<b>PLANIMETRIA</b> <b>CLASSIFICAZIONE ARIA</b>		Realizzato da: NOVARTIS VACCINES	
<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA</b>			Data: 21/GIU/2006	Revisione : 4
Programma Autocad	Formato A4	Foglio: 1 di 1	Scala: 1 : 250	Disegno N° S.30.TG.T.03

Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.


Novartis Argentina S.A.  
Dr. Lucio Jeronico  
Director Técnico  
MN 14840

Novartis Argentina S.A.  
Vaccines and Diagnostics  
Excm. V. Unión C. Argentina  
C.A.B. Autor. Regulatorios  
Aprobada





COPIA NON  
CONTROLLATA  
04 / DIC / 2006  
*[Signature]*

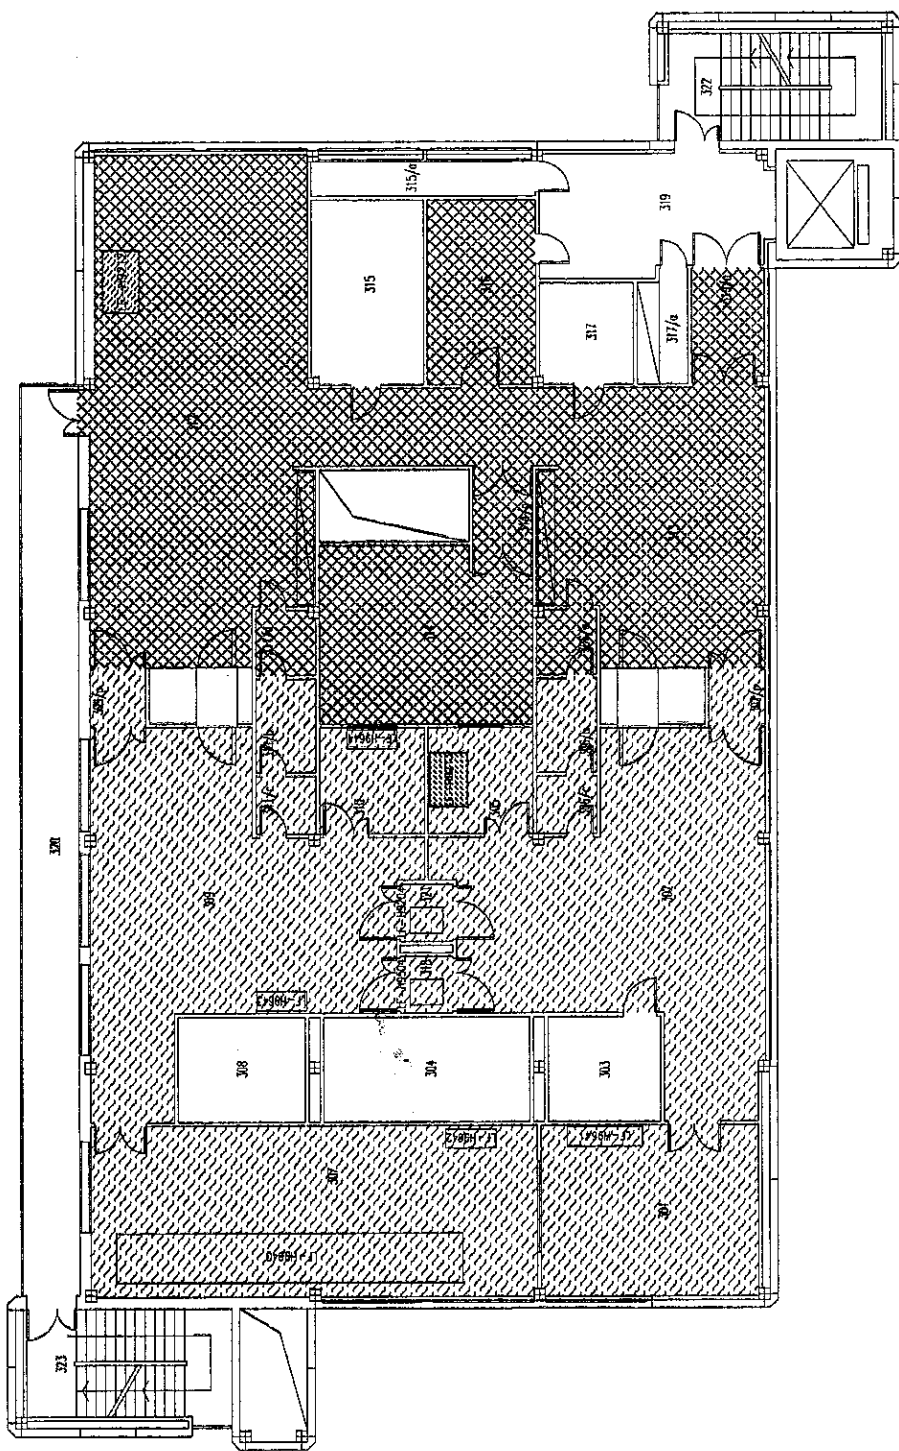

CLASSIFICAZIONI ARIA	CLASSE "A"	CLASSE "C"	CLASSE "D"


0	20/NOV/06	EMISSIONE DISEGNO COME DA WF 6981958	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO


<b>NOVARTIS</b> <small>Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Pirelli 41, 50139 VACCINES</small>	FABBRICATO N° 30	INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA	
	<b>PLANIMETRIA</b> <b>CLASSIFICAZIONE ARIA</b> <b>PIANO SECONDO</b>			Realizzato da: NOVARTIS VACCINES
SERVIZI TECNICI INGEGNERIA			Disegno N°	S.30.TG.S.06
Programma Autocad	Fornato A4	Foglio: 1 di 1	Scala: 1 : 200	Revisione : 0

Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.

*[Signature]*  
**Novartis Argentina S.A.**  
 Dr. Lucio Jeroncio  
 Director Técnico  
 MN 14840


*[Signature]*  
 Novartis Argentina S.A.  
 Vaccines and Diagnostics  
 Santa Fe, Argentina  
 Dra. Mariana Ragutatorlos  
 Apoderada





COPIA NON  
CONTROLLATA  
13 / DIC / 2006

FLUSSI MATERIALE	
-----	MATERIALE SPORCO
-----	MATERIALE PULITO
-----	MATERIALE STERILE
-----	MATERIALE PROVENIENTE DA MAGAZZINO

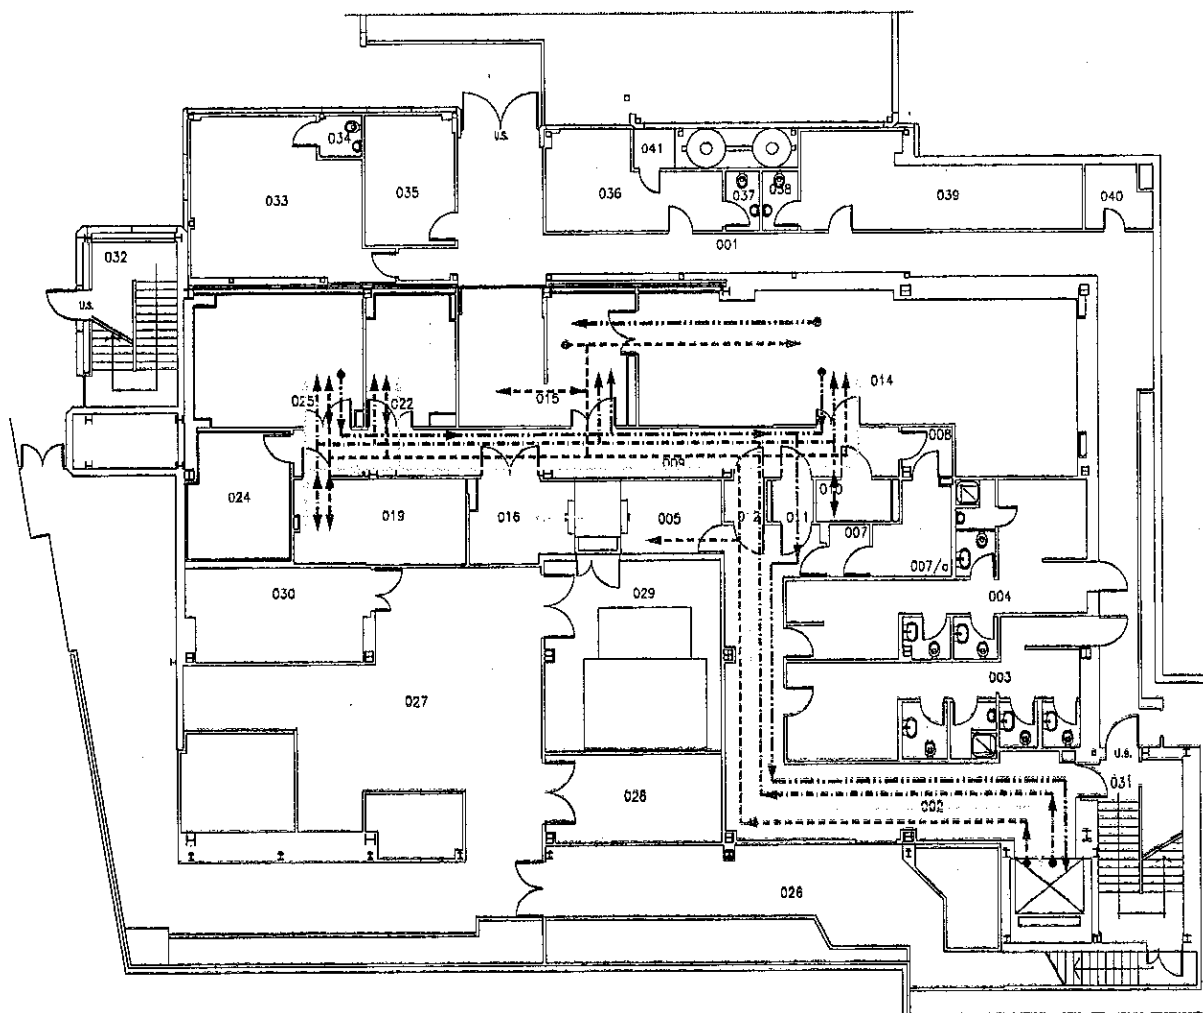

4	13/DIC/06	REVISIONE DISEGNO DOPO VERIFICHE DEL REPARTO		
3	29/NOV/06	REVISIONE DISEGNO COME DA WF 6077594		
2	21/GIU/06	AGGIORNAMENTO DEL LOGO AZIENDALE		
1	18/SET/03	REVISIONE DISEGNO PER AGGIORNAMENTO SITE MASTER FILE		
0	24/NOV/97	EMISSIONE DISEGNO	RS	

REV.	DATA	MODIFICHE		DISEGNATO	APPROVATO
------	------	-----------	--	-----------	-----------


 <b>NOVARTIS</b> <small>Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Novartis 41, 38066 VACCINES</small>	FABBRICATO N° 30	INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA	
	PLANIMETRIA		Realizzato da: NOVARTIS VACCINES	
	FLUSSO MATERIALE		Data: 13/DIC/2006	Revisione : 4
<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA</b> <small>Programma Autocad Formato A4 Foglio: 1 di 1 Scala: 1 : 250</small>			Disegno N° S.30.LH.Y.03	

Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.

Novartis Argentina S.A.  
Dr. Labor Jeroncio  
Director Técnico  
MN 14840

Novartis Argentina S.A.  
Vaccines and Diagnostics  
Fábrica de Vacunas  
Cte. Asunción Reguladoras  
Apudada






COPIA NON  
CONTROLLATA  
06 / DIC / 2006

*[Signature]*

FLUSSO MATERIALI	
	UOVA EMBRIONATE
	CARRELLI FORNITORE
	CARRELLI REPARTO
	MATERIALE SPORCO
	MATERIALE PULITO
	MATERIALE STERILE
	MATERIALE INFETTO
	MATERIE PRIME E SOLUZIONI

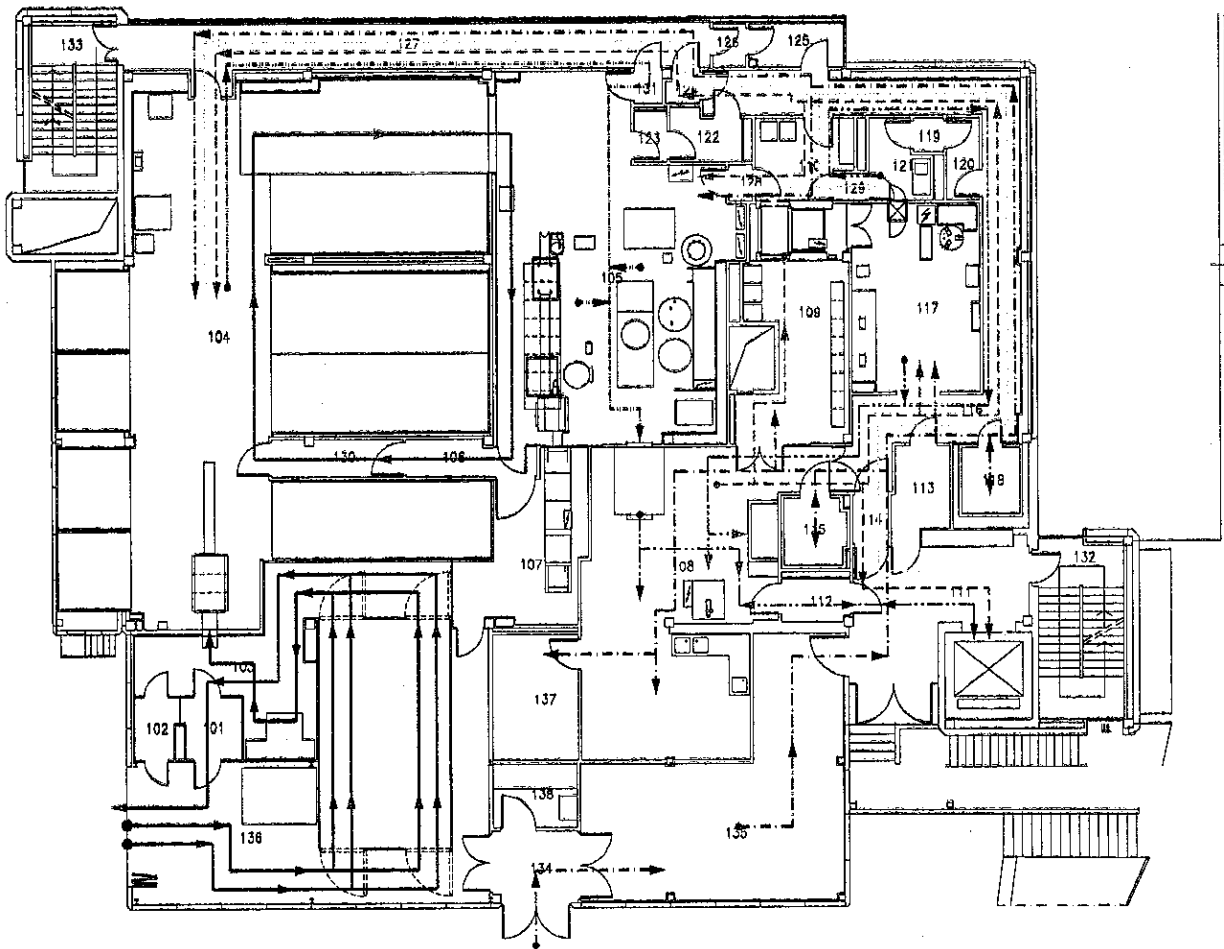

REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO
2	21/GIU/06	AGGIORNAMENTO DEL LOGO AZIENDALE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1	19/SET/03	REVISIONE DISEGNO PER AGGIORNAMENTO SITE MASTER FILE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
0	24/NOV/97	EMISSIONE DISEGNO	<i>[Signature]</i>	

 <b>NOVARTIS</b> <small>Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Fratelli A1, 90M</small> <b>VACCINES</b>	FABBRICATO N° 30	INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA	
	<b>PLANIMETRIA</b> <b>FLUSSO MATERIALE</b>		Realizzato da: NOVARTIS VACCINES	
<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA</b>			Data: 21/GIU/2006	Revisione : 2
Programma Autocad	Formato A4	Foglio: 1 di 1	Scala: 1 : 250	Disegno N°. S.30.LH.T.03


Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.

Novartis Argentina S.A.  
Dr. Lucio Jeronice  
Director Técnico  
MN 14840

Novartis Argentina S.A.  
Vaccines & Diagnostic  
Engineering & Regulatory  
Regulatorias  
Asociada



COPIA NON  
CONTROLLATA  
06 / DIC / 2006  
*[Signature]*

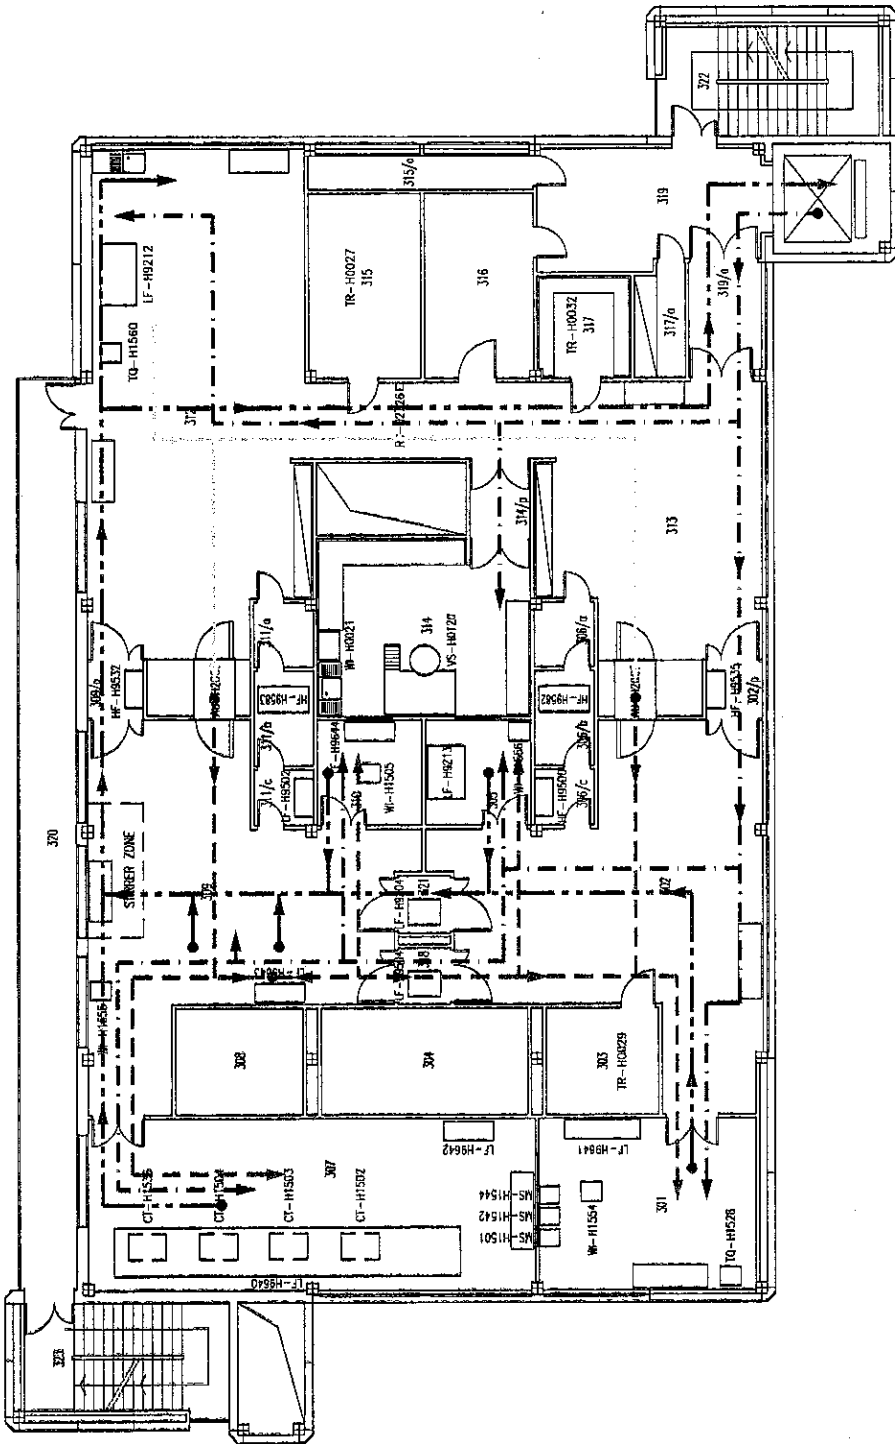


MATERIAL FLOW	
--- (dashed line)	CLEAN & DISPOSABLE
--- (solid line)	DIRTY
--- (dotted line)	CLEAN TO STERILIZATION
--- (dash-dot line)	STERILIZED

0	29/NOV/06	EMISSIONE DISEGNO DOPO RISTRUTTURAZIONE COME DA WF 6077594	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO
<b>NOVARTIS</b> <small>Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Ramello s.n. 2004 VACCINES</small>		FABBRICATO N° 30	INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA
SERVIZI TECNICI INGEGNERIA		PLANIMETRIA		Realizzato da: NOVARTIS VACCINES
Programma Autocad Formata A4 Foglio: 1 di 1 Scala: 1:200		FLUSSO DEL MATERIALE		Data: 29/NOV/2006 Revisione: 0
		PIANO SECONDO		Disegno N°. S.30.LH.S.05
Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.				

Novartis Argentina S.A.  
Dr. Lucia Jeroncio  
Director Técnico  
MN 14840


Novartis Argentina S.A.  
Vaccines & Diagnostico  
Farm. Anibal G. Gomez  
Cte. Asesora Regulaciones  
Apoderada





COPIA NON  
CONTROLLATA  
06 / DIC / 2006  
*[Signature]*

FLUSSO PRODOTTO	
---	FLUIDO ALLANTOIDEO INATTIVATO
—	VIRUS PURIFICATO
---	SEMILAVORATI PER PIANO SECONDO
---	SCARICO INFETTO A ESSICCATORE DY-H5037/DY-H5038
---	SCARICO INFETTO A TK-H5021/TK-H5022

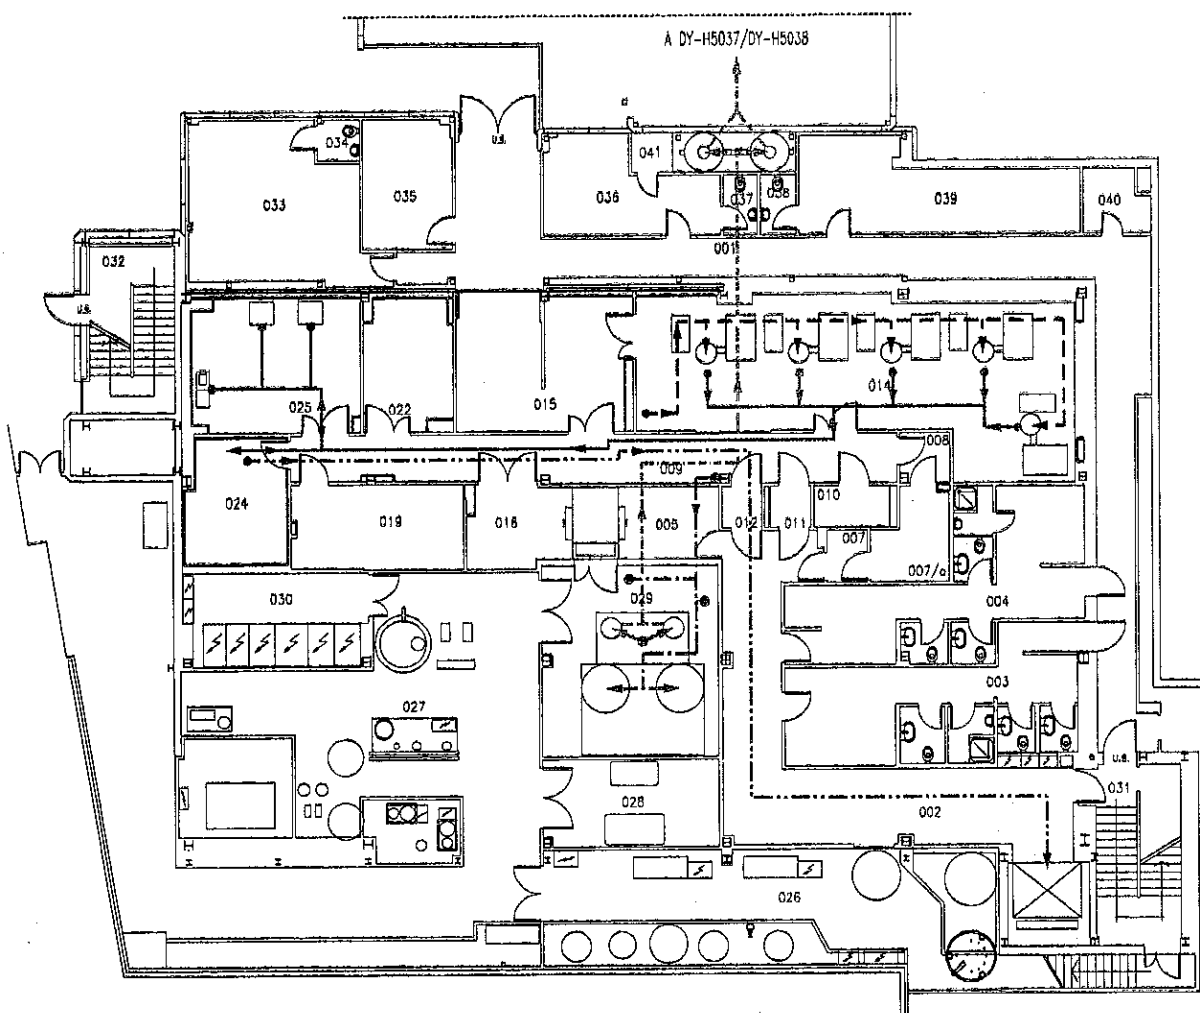

REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO
5	29/NOV/06	REVISIONE DISEGNO COME DA WF 6077594	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	21/GIU/06	AGGIORNAMENTO DEL LOGO AZIENDALE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	01/GIU/05	AGGIUNTO FLUSSO SCARICHI	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	20/NOV/03	MODIFICA DISEGNO DOPO REVISIONE SITE MASTER FILE DEL REPARTO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1	18/SET/03	REVISIONE DISEGNO PER AGGIORNAMENTO SITE MASTER FILE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

 <b>NOVARTIS</b> <small>Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Fratelli n.1, SENA VACCINES</small>	FABBRICATO N° 30	INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA	
	<b>PLANIMETRIA</b> <b>FLUSSO PRODOTTO</b> <b>PIANO SEMINTERRATO</b>		Realizzato da: NOVARTIS VACCINES	Data: 29/NOV/2006
<b>SERVIZI TECNICI INGEGNERIA</b>			Disegno N° <b>S.30.LH.Y.01</b>	
Programma Autocad	Formato A4	Foglio: 1 di 1	Scala: 1 : 250	

Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.


Novartis Argentina S.A.  
Dr. Lucio Jernacio  
Director Tecnico  
MN 14840

Novartis Argentina S.A.  
Vaccines and Diagnostics  
Farm. y Quim. G. Jimenez  
Quim. y Farm. Regulatorias  
Aprobada





FLUSSO PRODOTTO	
-----	UOVA EMBRIONATE INOCULATE
- - - - -	LIQUIDO ALLANTOIDEO
—————	UOVA EMBRIONATE
.....	WORKING SEED
●	SCARICO INFETTO A ESSICCATORE DY-H5037/DY-H5038
●	SCARICO INFETTO A TK-H5021/TK-H5022

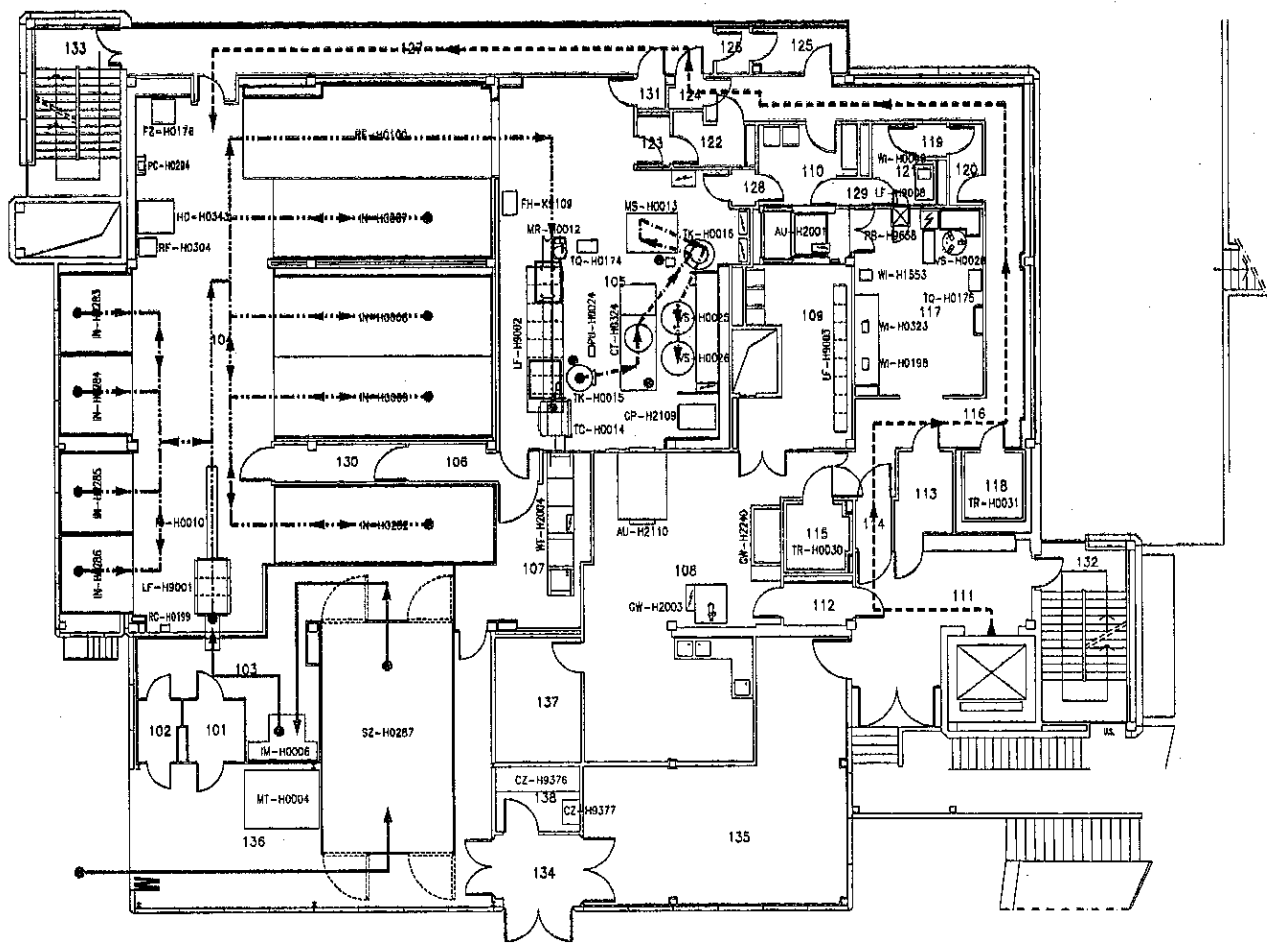

4	21/GIU/06	AGGIORNAMENTO DEL LOGO AZIENDALE		
3	26/MAG/05	AGGIUNTO FLUSSO WORKING SEED		
2	20/NOV/03	MODIFICA DISEGNO DOPO REVISIONE SITE MASTER FILE DEL REPARTO		
1	19/SET/03	REVISIONE DISEGNO PER AGGIORNAMENTO SITE MASTER FILE		
0	05/NOV/97	EMISSIONE DISEGNO	VS	
REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO


 <b>NOVARTIS</b> <small>Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Farnesina n.1, 20144 VACCINES</small>		FABBRICATO N° 30	INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA	
SERVIZI TECNICI INGEGNERIA		PLANIMETRIA FLUSSO PRODOTTO		Realizzato da: NOVARTIS VACCINES	
Programma Autocad	Formato A4	Foglio: 1 di 1	Scala: 1 : 250	Data: 21/GIU/2006	Revisione : 4
				Disegno N°.	S.30.LH.T.01

Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostica Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.


Novartis Argentina S.A.  
 Dr. Luis Jeronimo  
 Director Técnico  
 MN 14840

Novartis Argentina S.A.  
 Vaccines and Diagnostics  
 Est. de la Industria Argentina  
 de Alimentos y Frigoríficos  
 S.A. - Avda. de la Industria  
 14840





COPIA NON  
CONTROLLATA  
26 / MAR / 2007  
*[Signature]*

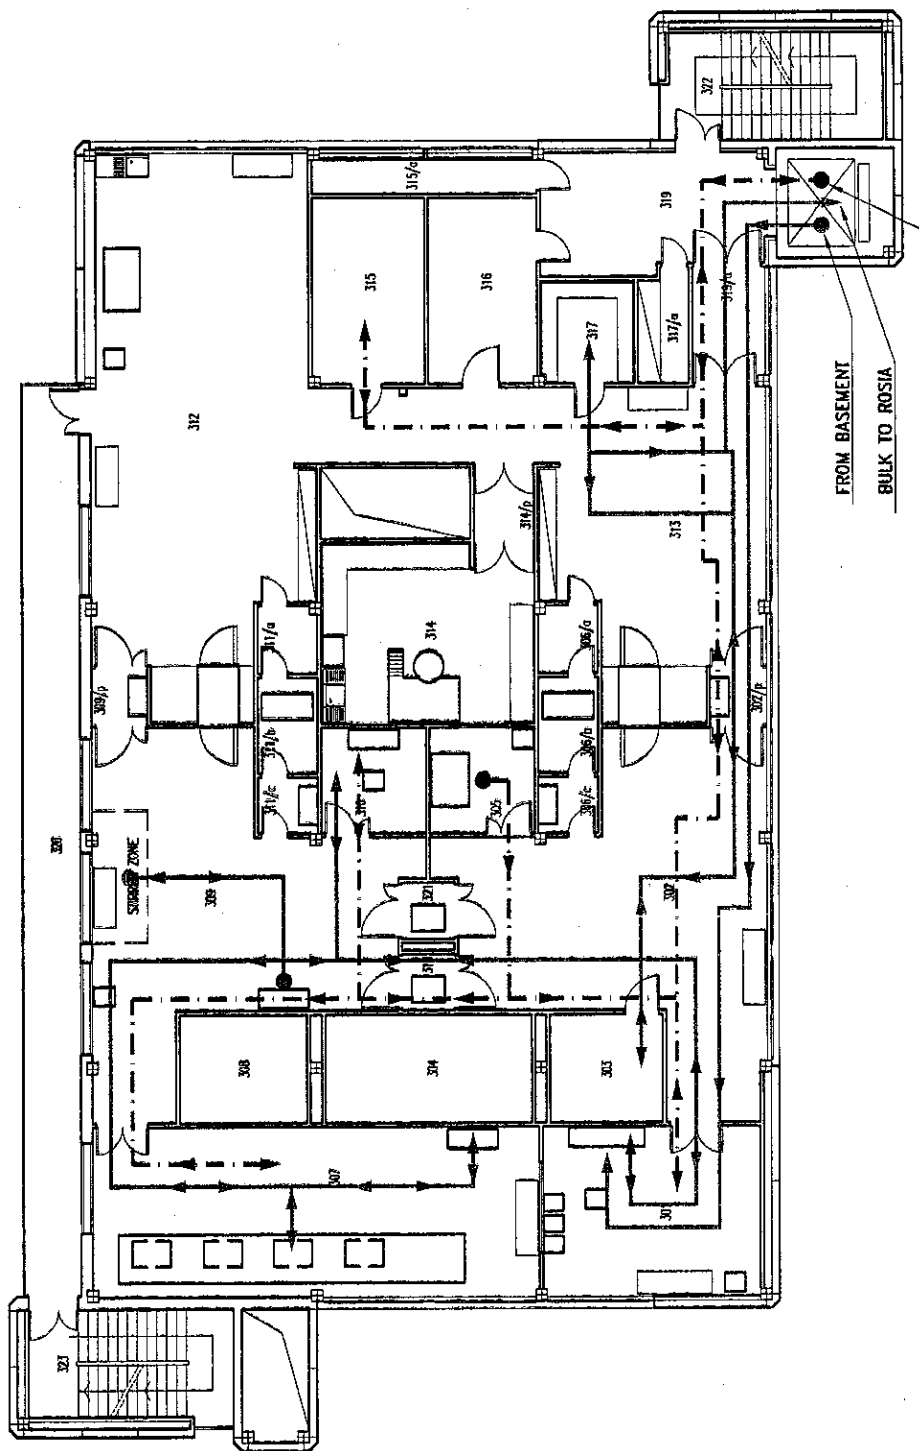


PRODUCT FLOW	
	PREPARATION BULK
	SOLUTIONS

1	26/MAR/07	REVISIONE DISEGNO DOPO CONTROLLO IN CAMPO		
0	29/NOV/06	EMISSIONE DISEGNO DOPO RISTRUTTURAZIONE COME DA WF 6077594		
REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO
<b>NOVARTIS</b> <small>Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Forlana 41, 20090</small>		FABBRICATO N° 30	INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA
SERVIZI TECNICI INGEGNERIA		PLANIMETRIA		Realizzato da: NOVARTIS VACCINES
		FLUSSO DEL PRODOTTO		Data: 29/NOV/2006
		PIANO SECONDO		Revisione : 1
Programma Autocad	Formato A4	Foglio: 1 di 1	Scala: 1:200	Disegno N°. S.30.LH.S.06
Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.				

Novartis Argentina S.A.  
Dr. Lucio Jeroncio  
Director Técnico  
MN14840


Novartis Argentina S.A.  
Vaccines & Diagnostic  
Farmacologia  
Calle 19  
C.A. Asesoría Regulatoria





COPIA NON  
CONTROLLATA  
06 / DIC / 2006  
*[Signature]*

LIVELLI DI VESTIZIONE	
-----	LIVELLO 0
-----	LIVELLO 1
-----	LIVELLO 3

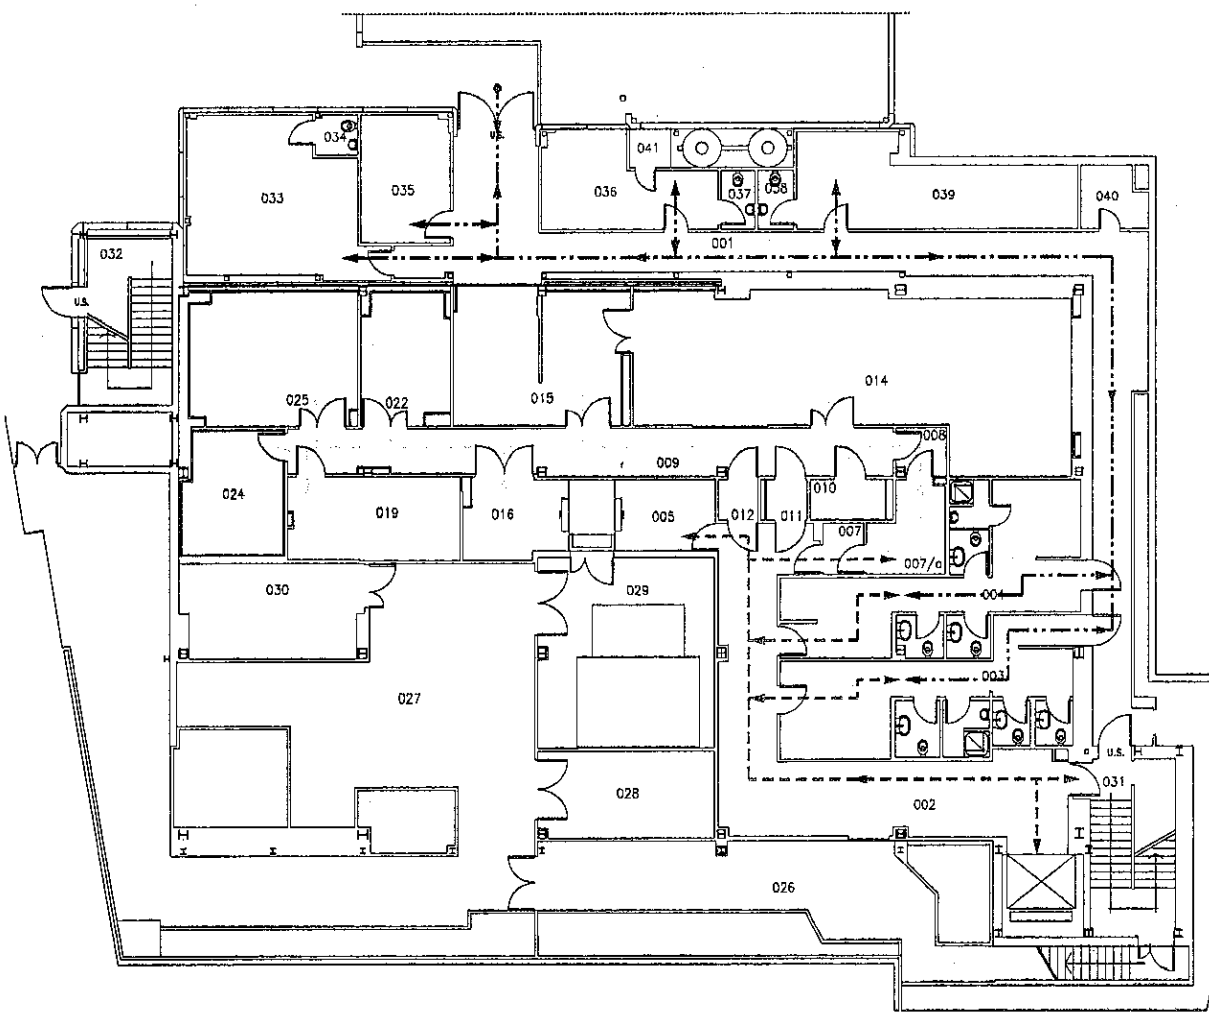

REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGNATO	APPROVATO
3	11/OTT/06	REVISIONE DISEGNO COME DA WF 7870148 - ELIMINATO LIV.4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	21/GIU/06	AGGIORNAMENTO DEL LOGO AZIENDALE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
1	18/SET/03	REVISIONE DISEGNO PER AGGIORNAMENTO SITE MASTER FILE	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
0	24/NOV/97	EMISSIONE DISEGNO	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

 Novartis Vaccines and Diagnostics Srl Via Fratelli n.1, 35041 VACCINES	FABBRICATO N° 30	INFLUENZA	STABILIMENTO DI SIENA		
	PLANIMETRIA FLUSSO DEL PERSONALE PIANO SEMINTERRATO		Realizzato da: NOVARTIS VACCINES	Data: 11/OTT/2006	Revisione : 3
SERVIZI TECNICI INGEGNERIA	Programma Autocad	Formato A4	Fogli: 1 di 1	Scala: 1 : 250	Disegno N°. S.30.LH.Y.02

Il presente disegno e' di proprieta' della Novartis Vaccines and Diagnostics Srl. A termine di legge ogni diritto e' riservato.

Novartis Argentina S.A.  
Dr. Lucio Jeronic  
Director Tecnico  
MN 14840

Novartis Argentina S.A.  
Vaccines and Diagnostics  
Farm. Avda. 14 de Mayo 102  
Cto. Asuntos Regulatorios  
Apuquena

